


Системы контроля

Подключение к системам BMS здания

- Шлюз MODBUS встроен в наружные блоки.
- Поддерживает подключение MAX 64 внутренних блоков или 4 систем.

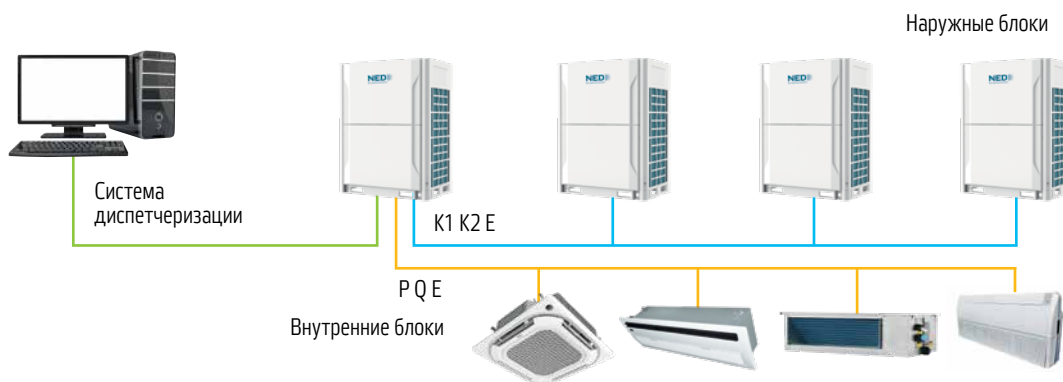

Протокол BacNet — шлюз BNT-1/X, поддерживает подключение MAX 64 внутренних блоков.



Система централизованного управления NCC-1/X

- Учет потребляемой электроэнергии.
- Управление расписанием работы.
- Составление отчетов о работе систем.
- Возможность подключения до 256 внутренних блоков в 12 системах.

